



株式会社アビック 様

TSUTAYA北島店

照明省エネ化 報告書

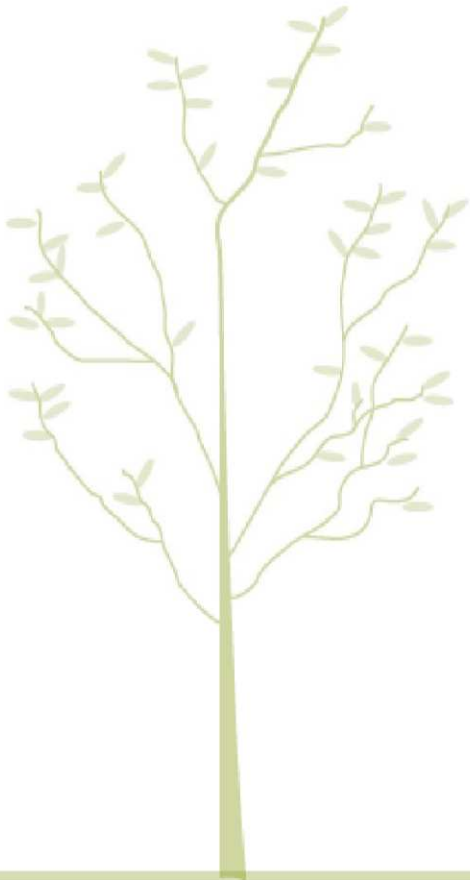

1F 2F の総計

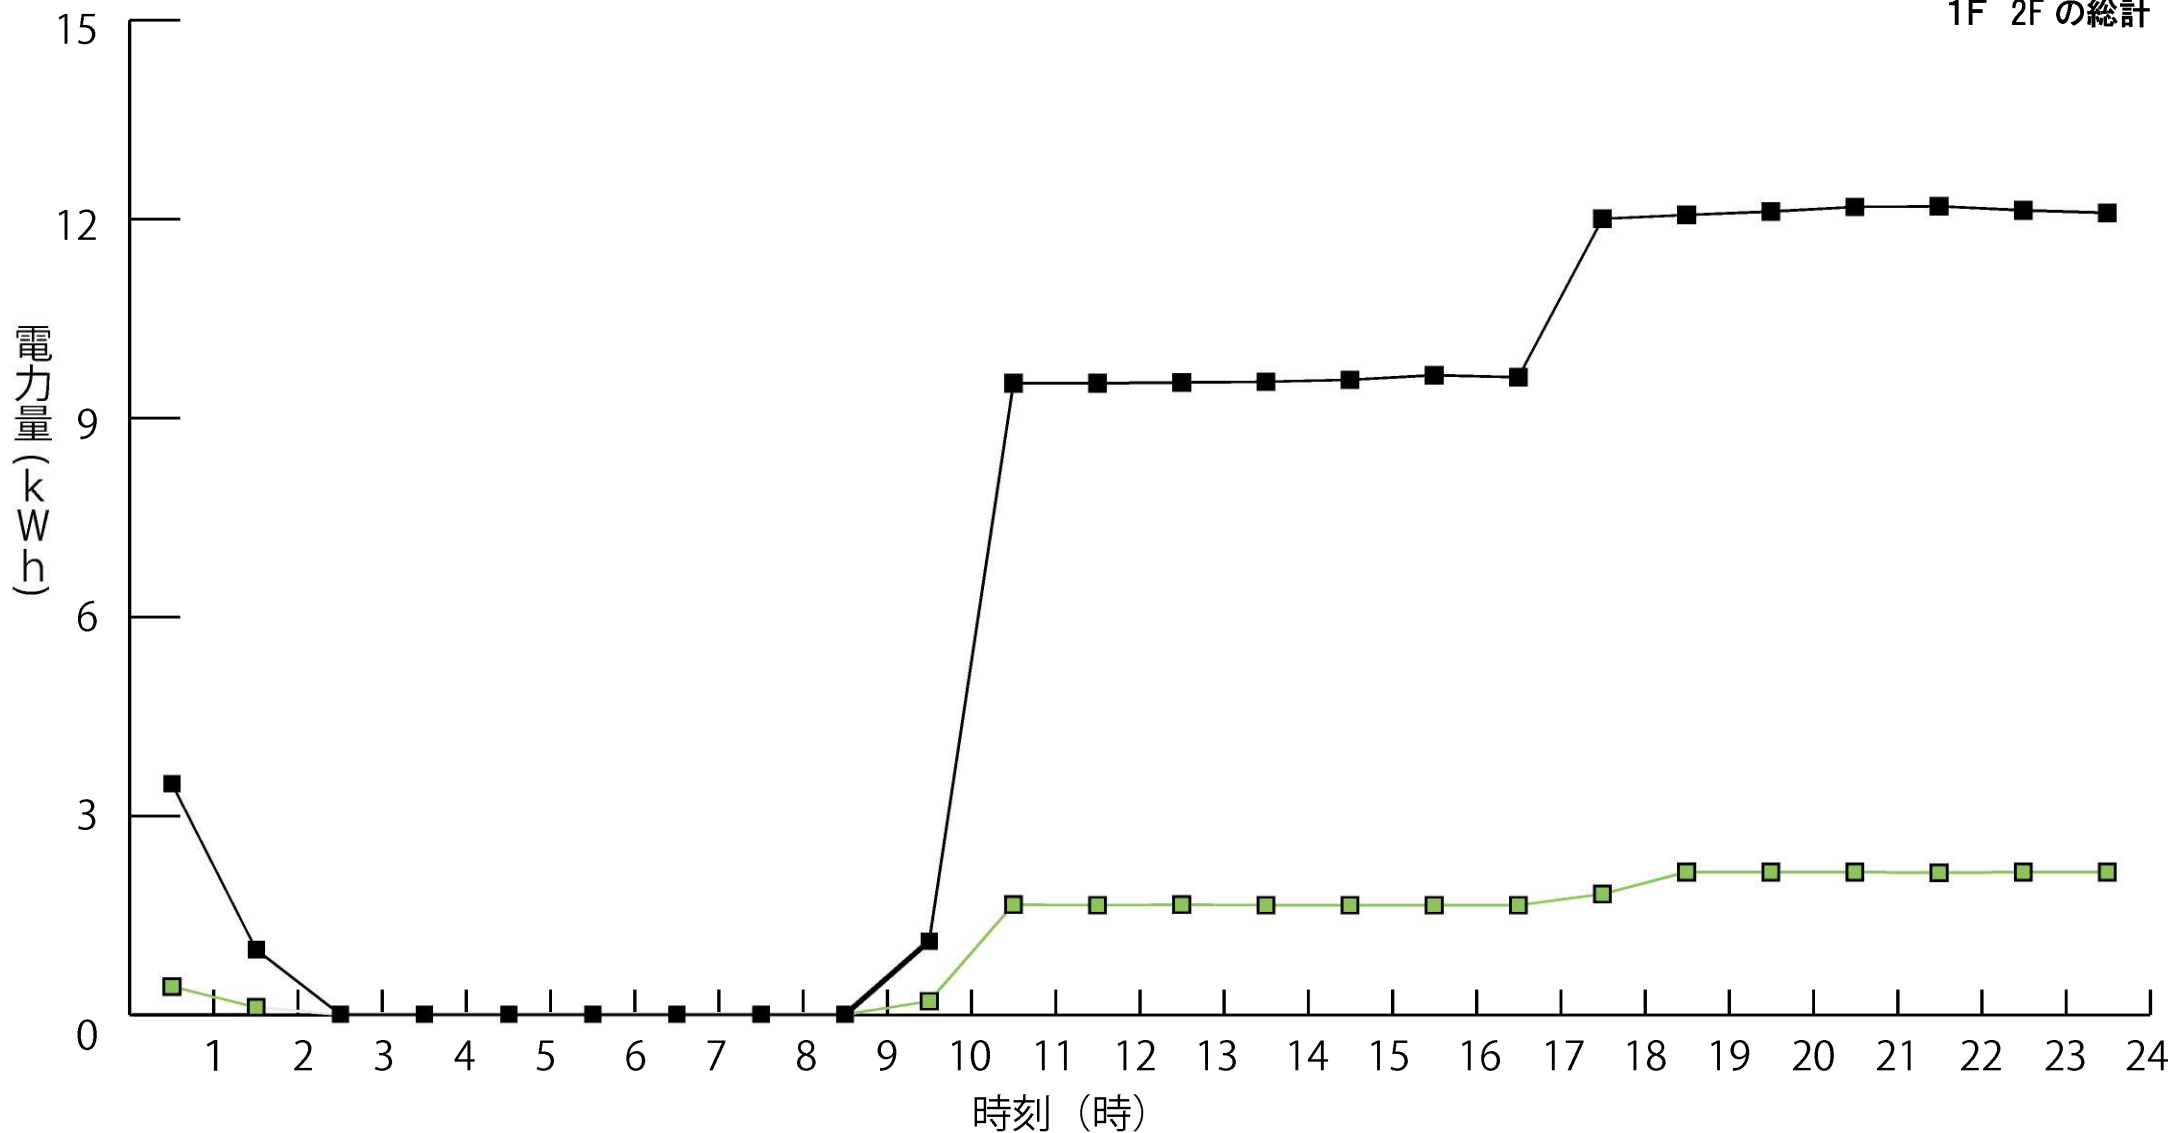

LED 導入前 (1 日あたり)

155.93kWh



LED 導入後 (1 日あたり)

27.05kWh


電気代単価を 12 円 /kWh で計算をしても

月々 46,396 円削減 年間 556,762 円削減

実際にはもっと多くの削減額が見込まれます。

回路：回路1R,回路1T,回路2R,回路2T,回路3R,回路3T

日報比較グラフ：電力量 1F

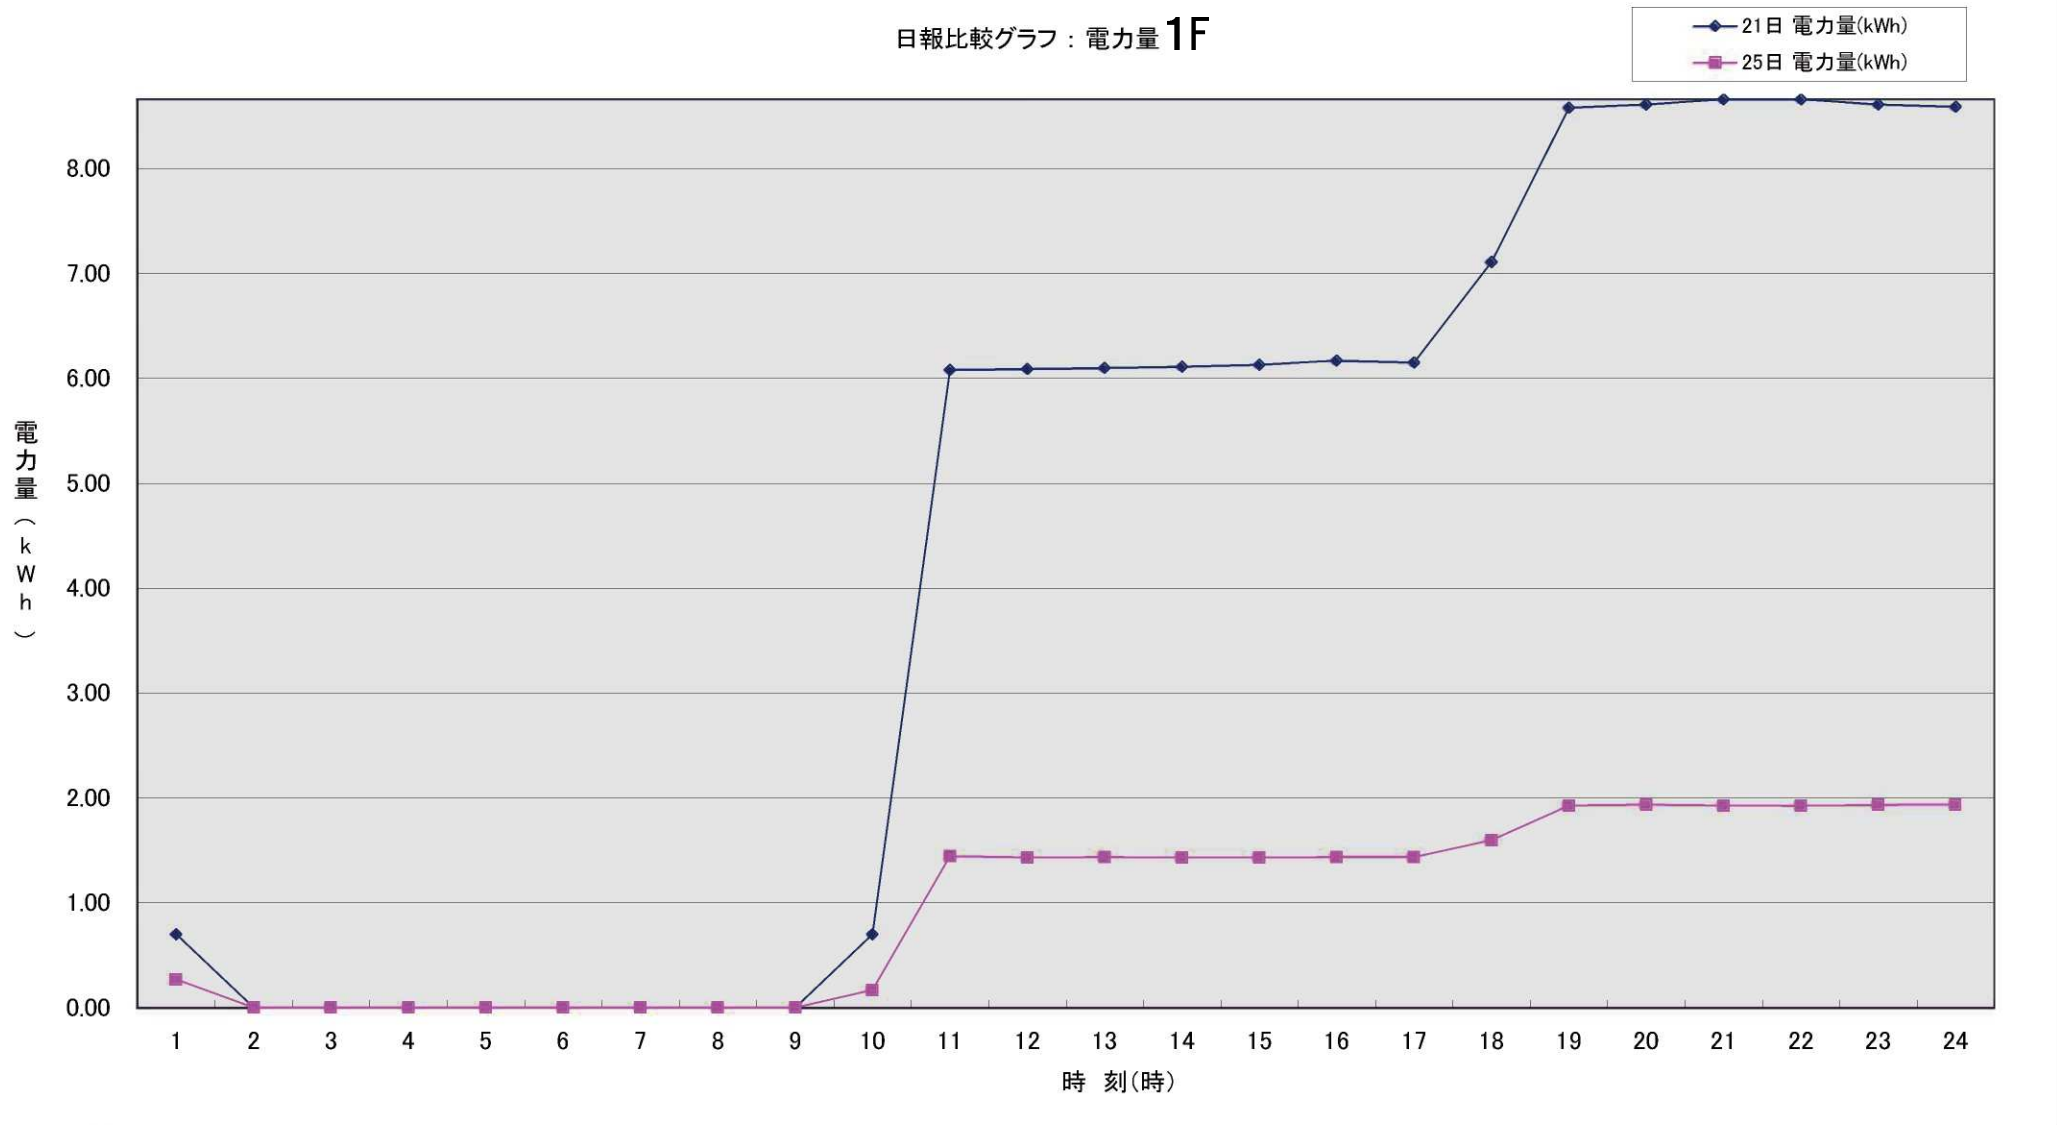


比較日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
提案前	日	電力量(kWh)	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	6.08	6.09	6.10	6.11	6.13	6.17	6.15	7.11	8.58	8.61	8.66	8.66	8.61	8.59
	木	電力量(kWh)	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.44	1.43	1.44	1.43	1.43	1.43	1.43	1.60	1.93	1.93	1.93	1.92	1.93	1.93
差		電力量(kWh)	▲ 0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	▲ 0.53	▲ 4.64	▲ 4.66	▲ 4.66	▲ 4.68	▲ 4.70	▲ 4.74	▲ 4.72	▲ 5.51	▲ 6.65	▲ 6.68	▲ 6.73	▲ 6.74	▲ 6.68	▲ 6.66
		CO ₂ 量(kg-CO ₂)	▲ 0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	▲ 0.21	▲ 1.81	▲ 1.82	▲ 1.82	▲ 1.82	▲ 1.83	▲ 1.85	▲ 1.84	▲ 2.15	▲ 2.60	▲ 2.60	▲ 2.63	▲ 2.63	▲ 2.60	▲ 2.60

※値は選択された回路の合計値です。

回路：回路1R,回路1T

日報比較グラフ：電力量 2F

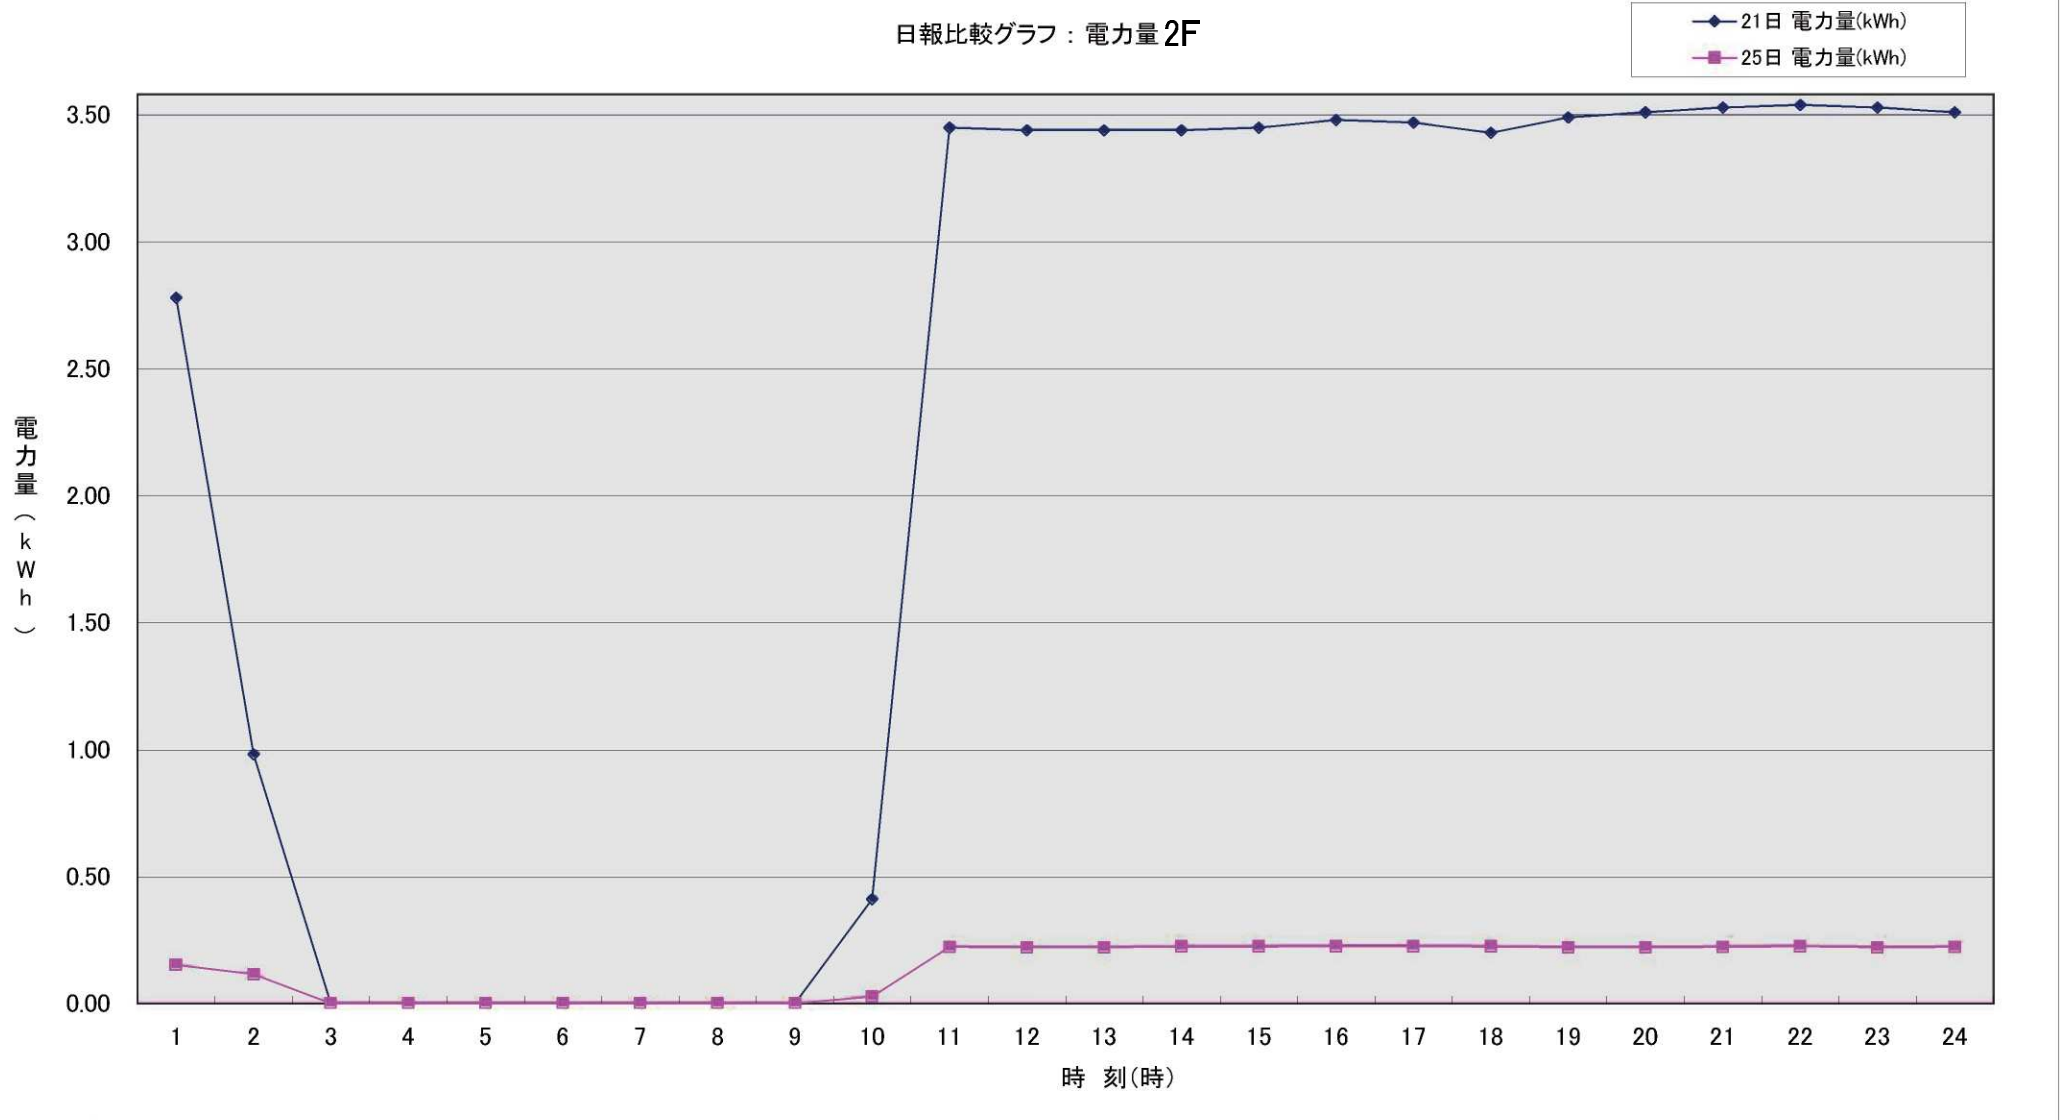

比較日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
提案前	日	電力量(kWh)	2.78	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	3.45	3.44	3.44	3.44	3.45	3.48	3.47	3.43	3.49	3.51	3.53	3.54	3.53	3.51
	木	電力量(kWh)	0.15	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
差		電力量(kWh)	▲ 2.63	▲ 0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	▲ 0.38	▲ 3.23	▲ 3.22	▲ 3.22	▲ 3.22	▲ 3.23	▲ 3.26	▲ 3.25	▲ 3.21	▲ 3.27	▲ 3.29	▲ 3.31	▲ 3.32	▲ 3.31	▲ 3.29
		CO ₂ 量(kg-CO ₂)	▲ 1.03	▲ 0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	▲ 0.15	▲ 1.26	▲ 1.26	▲ 1.26	▲ 1.25	▲ 1.26	▲ 1.27	▲ 1.27	▲ 1.25	▲ 1.28	▲ 1.28	▲ 1.29	▲ 1.29	▲ 1.29	▲ 1.29

※値は選択された回路の合計値です。